


携帯発電機による一酸化炭素中毒

携帯発電機の排ガスには、一酸化炭素(CO)が含まれています。屋内で使用すると一酸化炭素中毒になり、死亡するおそれがあります。

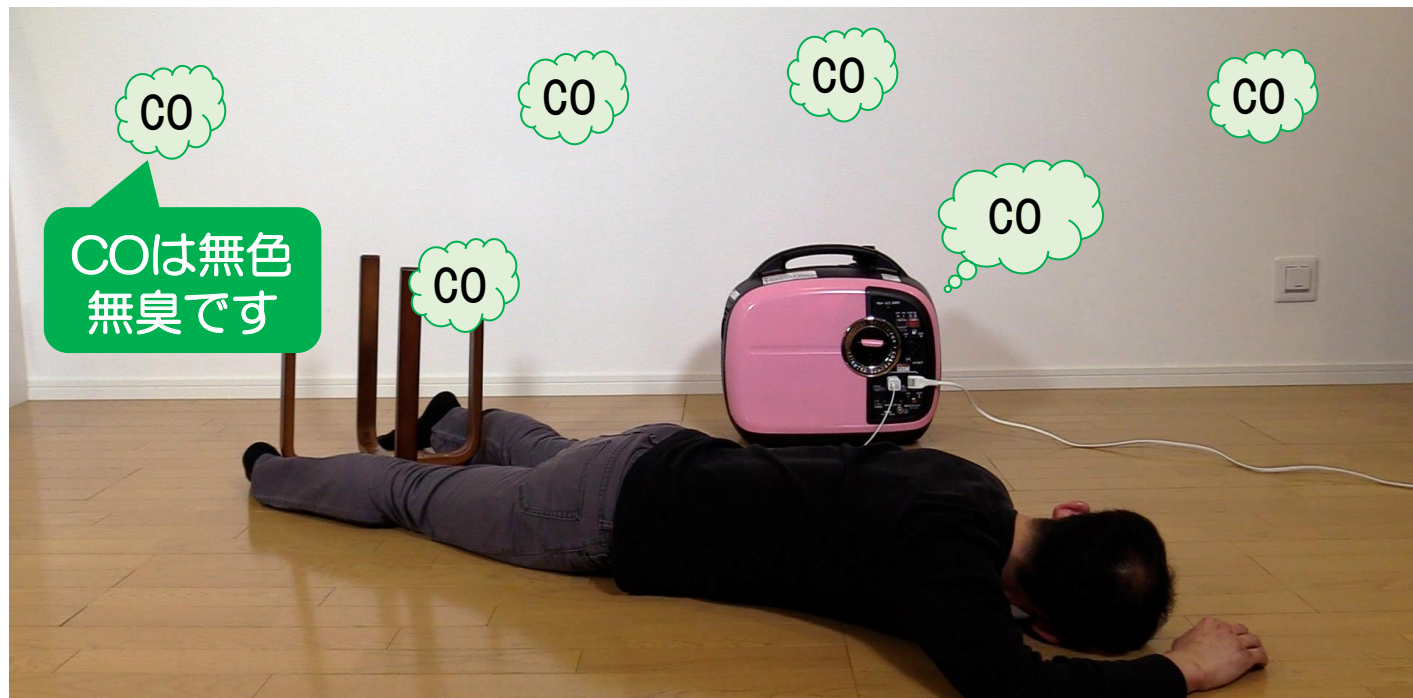

空気中のCO濃度

吸引時間による 中毒症状

12800ppm
(1.28%)

1～3分間で死亡

3200ppm
(0.32%)


5～10分間で頭痛・めまい
30分間で死亡

1600ppm
(0.16%)

20分間で頭痛・めまい・吐き気
2時間で死亡

400ppm
(0.04%)

1～2時間で前頭痛・吐き気
2.5～3.5時間で後頭痛

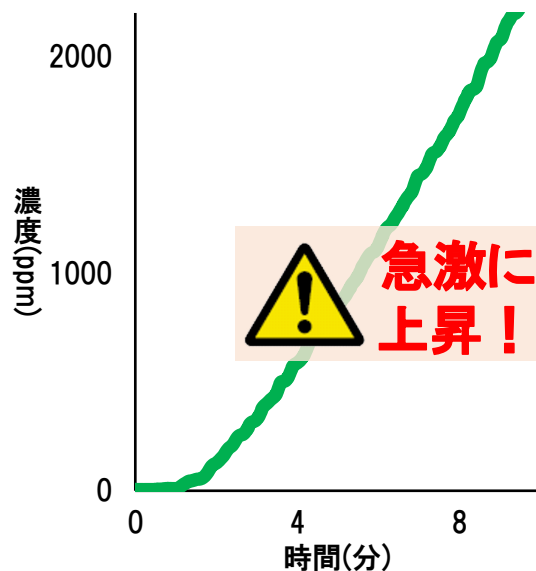

携帯発電機を屋内で使用した場合の
CO濃度の変化の実験例



事故防止のために

◆屋内では絶対に使用せず、風通しの良い場所で使用してください。